

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА

КНВ 6-2-РЕ

Краткое описание

Клемма заземляющая с винтовым типом подключения.

Номинальное сечение 6 мм²; количество точек подключения для проводников: 2.

Особенности

- исполнение, соответствует виду взрывозащиты Ex e (ГОСТ 31610.7);
- сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
- диапазон сечений подключаемого проводника от 0,5 до 10 мм²;
- категория стойкости к горению ПВ-0 (ГОСТ 28157);
- широкий диапазон рабочих температур: -60 °C ... + 110 °C (с учетом нагрева при номинальных параметрах);
- количество штук в упаковке: 50;
- страна происхождения РФ.



Информация для заказа


Описание	Название	Артикул
Клемма заземляющая с винтовым типом подключения	КНВ 6-2-РЕ	11000022

Технические характеристики

Количество точек подключения	2
Номинальное сечение	6 мм ²
Длина зачищаемой части проводника	10 мм
Резьба винтов	M4
Момент затяжки	1,5...1,8 Нм
Сечение проводника без кабельного наконечника, одножильного/многожильного	0,5...10 мм ² /0,5...10 мм ²
Сечение многожильного проводника с кабельным наконечником	0,5...6 мм ²
Сечение двух проводников с двойным кабельным наконечником	0,5...2,5 мм ²
Способ крепления	Монтажные рейки 35/7,5 и 35/15

Габаритные размеры

Ширина	8,2 мм
Высота на рейке 35/15	55 мм
Высота на рейке 35/7,5	47,5 мм
Длина	48 мм
Ширина концевой крышки (принадлежность, заказывается отдельно)	2,2 мм

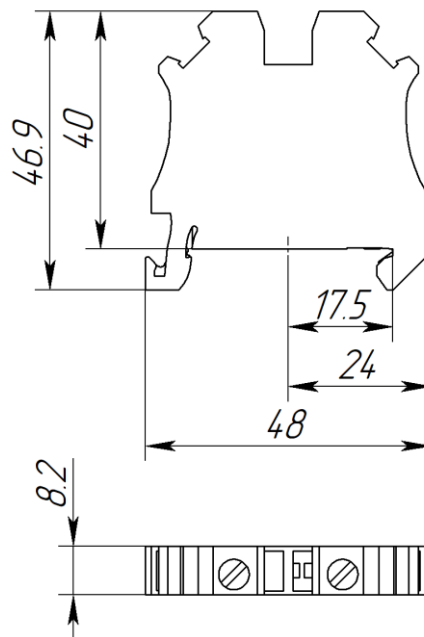

Характеристики материала

Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-0
Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки (ГОСТ IEC 60695-2-11)	960 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Группа изоляционного материала	I


Испытания в соответствии с ГОСТ IEC 60947-7-2

Испытание импульсным выдерживаемым напряжением	9,8 кВ
Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 6 мм ²	0,72 кА
Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 10 мм ²	1,2 кА
Испытание электрической прочности изоляции	2,2 кВ
Испытание механической прочности выводов колодки	соответствует
Крепление колодки выводов к основанию (рейка TH35, сила 5Н)	соответствует
Испытание на повреждение и случайное ослабление (на изгиб) присоединенных проводников	соответствует
Испытание игольчатым пламенем (воздействие 30 с)	соответствует

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60...110 °С
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25...60 °С
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5...70 °С
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)	30...70 %

Принципиальная схема

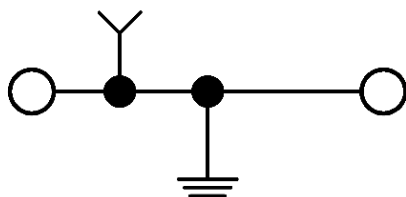

Подключение проводника

- Снять изоляцию с проводника на рекомендованную в техническом описании длину.
- Многожильные (гибкие) провода рекомендуется использовать с кабельными наконечниками. Убедитесь, что длина кабельного наконечника соответствует длине снятия изоляции.
- Вставьте проводник до упора в отверстие для подключения.
- Затяните винты всех точек подключения, с соблюдением рекомендованного момента затяжки.
- Так как клемма имеет открытый с одной стороны корпус, для избегания прикосновения к токоведущим частям обязательно использовать концевую крышку из принадлежностей (заказывается отдельно).

Рекомендованные принадлежности

Концевая крышка		
К-КНВ 2,5/10-2		11000005
К-КНВ 2,5/10-2-С		11000006
Концевой стопор		
СКЗ 35-5		15100000
СКВ 35		15100001
Перемиčky		
ПС 2-8		15000020
ПС 3-8		15000021
ПС 4-8		15000022
ПС 5-8		15000023
ПС 10-8		15000024
Монтажная рейка		
РМ-35/7,5/Н/2000		11715471
РМ-35/7,5/П/2000		11715472
РМ-35/15/Н/2000		11715474
РМ-35/15/П/2000		11715473
Маркировка		
УМК 8		15100034